



# 平成24年度の水道水質検査結果

平成24年4月から平成25年3月までの最大値

検査項目	基準値	上水道		簡易水道	
		最大値	最大値	最大値	最大値
1 一般細菌	100個/ml	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.007未満	0.001未満	0.007未満
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.009	0.001未満	0.009
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.58	1.69	0.58	1.69
11 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08	0.08	0.08	0.08
12 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
13 四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
16 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19 ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20 塩素酸	0.6mg/l以下	0.57	0.24	0.57	0.24
21 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.015	0.004	0.015	0.004
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	0.014	0.004	0.014	0.004
24 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.043	0.004	0.043	0.004
25 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.098	0.012	0.098	0.012
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28 プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.024	0.005	0.024	0.005
29 プロモホルム	0.09mg/l以下	0.056	0.005	0.056	0.005
30 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.011未満	0.008未満	0.011未満	0.008未満
31 亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.056	0.011	0.056	0.011
32 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.02	0.03	0.02
33 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03	0.03	0.03	0.03
34 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.03	0.12	0.03	0.12
35 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	24.1	13.4	24.1	13.4
36 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001
37 塩化物イオン	200mg/l以下	86.4	16.2	86.4	16.2
38 カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下	65	68	65	68
39 蒸発残留物	500mg/l以下	219	153	219	153
40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000004	0.000001未満	0.000004	0.000001未満
42 メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005	0.005	0.005	0.005
44 フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.2	0.6	1.2	0.6
46 pH値(水素イオン濃度)	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度	5度以下	0.6	1	0.6	1
50 濁度	2度以下	0.2	0.5	0.2	0.5

**山館浄水場**では町内会やサークルなどの団体を対象に、施設見学を随時受け付けています。見学を希望される場合は、直接山館浄水場へお申し込みください。


申・問 山館浄水場 ☎49-6669

## 浄水場を見学しませんか？

上下水道料金の支払いは、納め忘れない口座振替が便利です。利用を希望するかたは、通帳・印鑑・検針票をお持ちのうえ、金融機関で手続きしてください。

問 水道課料金係 ☎42-4117

## 口座振替が便利です

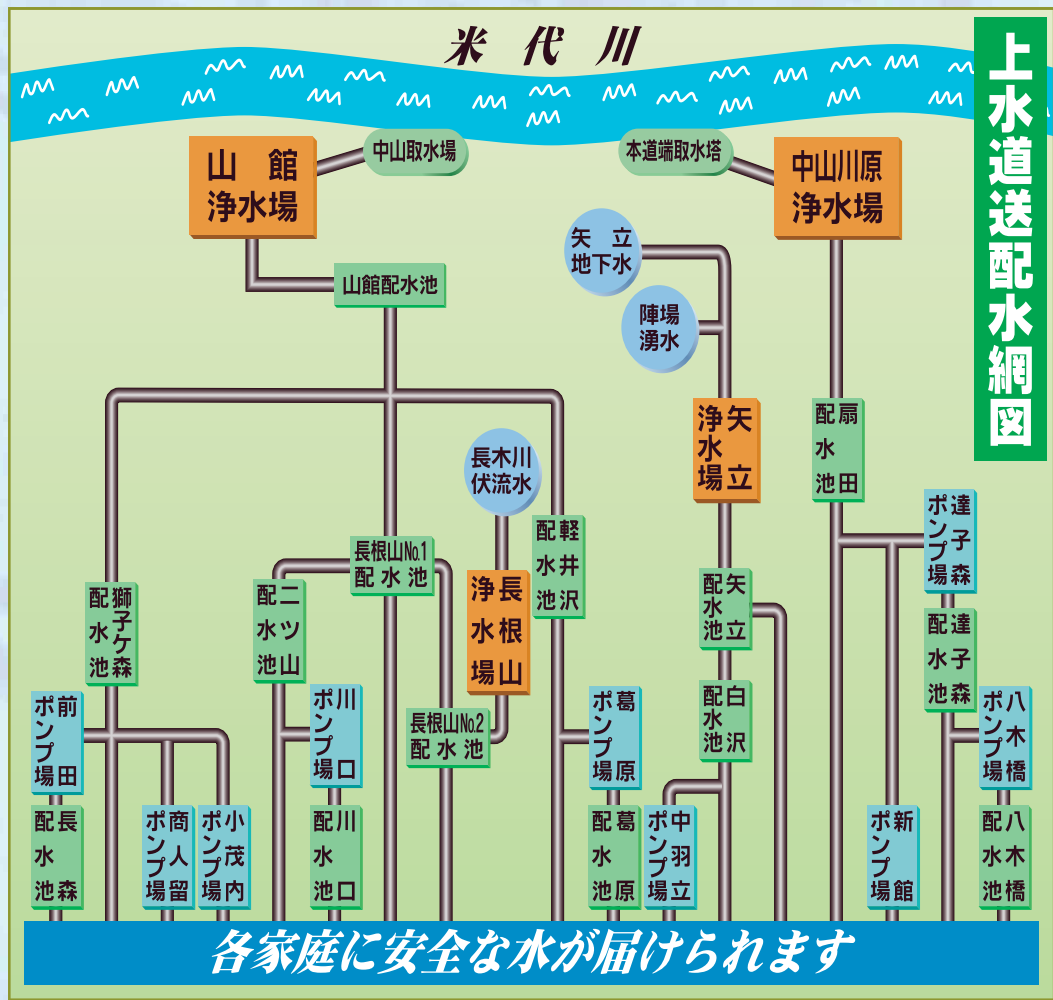

## 上水道送配水網図